

ADVARSEL Modulet må kun tilsluttes af kvalificerede teknikere...

WARNING Only technicians, who are familiar with the technical terms...

AVERTISSEMENT Il est conseillé de réserver le raccordement du module...

WARNUNG Das Gerät darf nur von qualifizierten Technikern angeschlossen werden...

Segurança DEKRA 15ATEX0058 X Compulsório INMETRO

7501 ATEX Installation For safe installation of 7501 the following must be observed...

7501QA01 Ex ia installation: Certificate DEKRA 15ATEX0058 X

7501QA01 Ex d, tb installation: Certificate DEKRA 15ATEX0058 X

Should there be any doubt as to the correct handling of the device, please contact your local distributor or PR electronics A/S.

Mounting and connection of the device should conform to the national legislation for mounting of electric materials.

Le montage et le raccordement du module doivent être conformes à la législation nationale en vigueur pour le montage de matériaux électriques.

Soften Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt aufnehmen...

Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu erfolgen.

Ex ia installation: ATEX Certificate DEKRA 15ATEX0058 X

Ex d, tb installation: The transmitter is physically connected to a possible source of heating or cooling...

Ex d, tb installation: The transmitter is physically connected to a possible source of heating or cooling...

Repair of the device must be done by PR electronics A/S only.

Do not remove the transmitter cover in explosive atmospheres when the circuit is alive.

Ne retirez pas le couvercle du transmetteur en atmosphère explosive lorsque l'appareil est sous tension.

Der Gehäusedeckel muss vollständig geschlossen sein, um die Ex-Schutz-Anforderungen zu erfüllen.

Bei der Installation in Bereichen mit starken Schwingungen, kann das Gerät zusätzliche Unterstützung benötigen.

Standards: EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012

Standards: EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN60079-31:2014

Standards: EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN60079-31:2014

Transmitterdeckel skal være helt lukket for at overholde kravene til eksplosionsikring.

The transmitter cover must be fully engaged to meet the explosion proof requirements.

Der Gehäusedeckel muss vollständig geschlossen sein, um die Ex-Schutz-Anforderungen zu erfüllen.

Bei der Installation in Bereichen mit starken Schwingungen, kann das Gerät zusätzliche Unterstützung benötigen.

Bei der Installation in explosionsgefährdeten Bereichen muss die entsprechende Installationszeichnung im Detail beachtet werden.

Hazardous area Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22, (Mines)

Hazardous area Zone 2, 22

Hazardous area Zone 2, 22

His transmittoren er installeret i områder med kraftige vibrationer, kan det være nødvendigt med ekstra befæstning.

If installed under high-vibration conditions, the transmitter may require supplementary support.

Der Gehäusedeckel muss vollständig geschlossen sein, um die Ex-Schutz-Anforderungen zu erfüllen.

Bei der Installation in Bereichen mit starken Schwingungen, kann das Gerät zusätzliche Unterstützung benötigen.

Bei der Installation in explosionsgefährdeten Bereichen muss die entsprechende Installationszeichnung im Detail beachtet werden.

Supply Terminal: 1.2 Uo: 30 VDC Ii: 120 mA Pi: 0.84 W Ci: 2 nF

Supply Terminal: 1.2 Uo: 35 VDC Ii: 35 VDC Ie: 35 VDC Uo: 35 VDC Ii: 35 VDC Ie: 35 VDC

Supply Terminal: 1.2 Uo: 35 VDC Ii: 35 VDC Ie: 35 VDC

Elektriske specifikationer Operating temperature with silicone O-ring -40°C til +85°C

Operating temperature with silicone O-ring -40°C to +85°C

Temperatura de stockage -40°C à +85°C

Temperatura de stockage -40°C à +85°C

Temperatura de stockage -40°C à +85°C

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 1/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 2/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 3/6

Mekaniske specifikationer Dimensions H x B x D: Ø 110 mm

Dimensions H x B x D: Ø 110 mm

Dimensions H x B x D: Ø 110 mm

Dimensions H x B x D: Ø 110 mm

Dimensions H x B x D: Ø 110 mm

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

Fælles specifikationer: Forsyningspænding, DC Ex ia, egeniskitter 10...30 VDC

Supply voltage, DC Ex ia, intrinsically safe 10...30 VDC

Pression max. avant déformation de la vis 0.4 Nm

Pression max. avant déformation de la vis 0.4 Nm

Pression max. avant déformation de la vis 0.4 Nm

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

Indgang for RTD-type: P150, P1100, P1200, P1500, P1000, N150, N1100

RTD input types: P150, P1100, P1200, P1500, P1000, N150, N1100

Entrée pour types RTD: P150, P1100, P1200, P1500, P1000, N150, N1100

Entrée pour types RTD: P150, P1100, P1200, P1500, P1000, N150, N1100

Entrée pour types RTD: P150, P1100, P1200, P1500, P1000, N150, N1100

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

Indgang for TC-type: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, Lr

TC input types: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, Lr

Entrée pour types TC: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, Lr

Entrée pour types TC: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, Lr

Entrée pour types TC: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, Lr

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

mV-Indgang: Måleområde, spænding -800...+800 mV

mV input: Voltage input range -800...+800 mV

Entrée mV: Gamme de mesure, tension -800...+800 mV

Entrée mV: Gamme de mesure, tension -800...+800 mV

Entrée mV: Gamme de mesure, tension -800...+800 mV

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

Output specifications: Signal range 4.20 mA

Output specifications: Signal range 4.20 mA

Sortie courant: Courant de sortie 4.20 mA

Sortie courant: Courant de sortie 4.20 mA

Sortie courant: Courant de sortie 4.20 mA

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

Observed authority requirements: EMC 2014/30/EU

Observed authority requirements: EMC 2014/30/EU

Détection de rupture de sonde, programmable 3.5...23 mA

Détection de rupture de sonde, programmable 3.5...23 mA

Détection de rupture de sonde, programmable 3.5...23 mA

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

Compatibility with the norms: CEM 2014/30/EU

Compatibility with the norms: CEM 2014/30/EU

Compatibilité avec les normes: CEM 2014/30/EU

Compatibilité avec les normes: CEM 2014/30/EU

Compatibilité avec les normes: CEM 2014/30/EU

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

DK Sideskilt / mærkning UK Side label / marking FR Etiquette / marquage DE Typenschild / Markierung

DK Sideskilt / mærkning UK Side label / marking FR Etiquette / marquage DE Typenschild / Markierung

DK Sideskilt / mærkning UK Side label / marking FR Etiquette / marquage DE Typenschild / Markierung

DK Sideskilt / mærkning UK Side label / marking FR Etiquette / marquage DE Typenschild / Markierung

DK Sideskilt / mærkning UK Side label / marking FR Etiquette / marquage DE Typenschild / Markierung

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

DK Godkendelser UK Approvals FR Approbations DE Zulassungen

DK Godkendelser UK Approvals FR Approbations DE Zulassungen

DK Godkendelser UK Approvals FR Approbations DE Zulassungen

DK Godkendelser UK Approvals FR Approbations DE Zulassungen

DK Godkendelser UK Approvals FR Approbations DE Zulassungen

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

DK Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.

DK Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.

DK Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.

DK Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.

DK Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 5/6

Revision date: 2015-11-03 Version Revision: V2R0 Page: 6/6

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.

DK Når modulet installeres som Ex ia, ic, d, nA eller tb, skal der på topkviket sættes en kærmerik til mærkning af den anvendte installationstype.


**7501 IECEX Installation**

For safe installation of 7501 the following must be observed. The module shall only be installed by qualified personnel who are familiar with the national and international laws, directives and standards (IEC60079-14) that apply to this area.  
Year of manufacture can be taken from the first two digits in the serial number.

**Ex ia installation:**  
Certificate IECEX DEK 15.0039 X  
Marking Ex ia IIC T6, T4 Ga  
Ex ia IIC T100°C Da  
Ex ia I Ma (7501B)

Standards: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-26:2007

**Hazardous area**  
Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22, Minas  
**Non Hazardous Area**  
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501A)  
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501B)  
T6: -40 ≤ Ta ≤ 60°C T75 °C  
T6: -40 ≤ Ta ≤ 45°C T80 °C

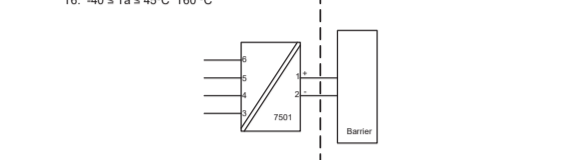

**Sensor Terminal: 3,4,5,6**  
Uo: 9.6 VDC  
Io: 28 mA  
Po: 67 mW  
Li: 35 mH  
Ci: 3.5 µF

**Supply Terminal: 1,2**  
Uo: 30 VDC  
Io: 120 mA  
Po: 0.84 W  
Li: 0 µH  
Ci: 2 nF

**Ex ia installation**

**General installation instructions**  
The sensor circuit is not intrinsically isolated from the supply output circuit. However, the galvanic isolation between the circuits is capable of withstanding a test voltage of 500V<sub>ac</sub> during 1 minute.  
The enclosure must be connected to the potential matching line.

If the transmitter is physically connected to a possible source of heating or cooling, e.g. by mounting to a process pipe or a temperature sensor, the temperature at the point of connection shall be within the ambient temperature range as given in the certificate or in this manual.  
Cable entries and blanking elements shall be used that are suitable for the application and correctly installed.

For installation of 7501A in zone 0 / EPL Ga, the transmitter must be installed such, that even in the event of rare incidents, ignition sources due to impact and friction, sparks are excluded.  
Protection degree of IP 54 according to IEC 60529 is achieved if certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed.

Protection degree of IP 68 according to IEC 60529 is only achieved if certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed with sealing washers or Locite sealant added to the threads of the sensor, blanking elements and cable glands.  
For group III (dust), electrostatic charging of the paint layer shall be avoided.



**Sensor Terminal: 3,4,5,6**  
Uo: 9.6 VDC  
Io: 28 mA  
Po: 67 mW  
Li: 0 µH  
Ci: 2 nF

**Supply Terminal: 1,2**  
Uo: 30 VDC  
Io: 120 mA  
Po: 0.84 W  
Li: 0 µH  
Ci: 2 nF

**Ex nA, ic installation:**


For an ambient temperature exceeding 70°C, heat resistant cables and cable glands suitable for at least 90°C shall be used.

If the transmitter is physically connected to a possible source of heating or cooling, e.g. by mounting to a process pipe or a temperature sensor, the temperature at the point of connection shall be within the ambient temperature range as given in the certificate.

Cable entries and blanking elements shall be used that are suitable for the application and correctly installed.  
The enclosure must be connected to the potential matching line.

Applied screw terminal torque is max. 0.4 Nm on all terminals.  
Protection degree of IP 54 according to EN 60529 is achieved if certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed.

Protection degree of IP 68 according to EN 60529 is only achieved if certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed with sealing washers or Locite sealant added to the threads of the sensor, blanking elements and cable glands.  
For group III (dust), electrostatic charging of the paint layer shall be avoided.

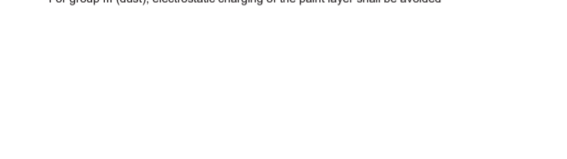

**Terminal: 3,4,5,6**  
Sensor: RTD or TC

**Terminal: 1,2**  
Umax: 35 VDC

**Ex d, tb installation:**

Certificate IECEX DEK 15.0039 X  
Marking Ex d IIC T6, T4 Gb  
Ex d IIC T100°C Db

Standards: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2007, IEC 60079-31:2013

**Type of protection Ex d**  
T4 T5: -40 ≤ Ta ≤ 85°C (7501A)  
T4 T5: -40 ≤ Ta ≤ 85°C (7501B)  
T6: -40 ≤ Ta ≤ 70°C

**Type of protection Ex tb**  
O-ring Sealing - Silicone  
-40 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501A)  
-40 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501B)  
-40 ≤ Ta ≤ 70°C T85°C

O-ring Sealing - FKM  
-20 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501A)  
-20 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501B)  
-20 ≤ Ta ≤ 70°C T85°C

Protection degree of IP 68 according to IEC 60529 is achieved if Ex d certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed.

Protection degree of IP 68 according to IEC 60529 is only achieved if Ex d certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed with sealing washers or Locite sealant added to the threads of the sensor, blanking elements and cable glands.

The display cover must be screwed all the way in and the safety catch must be fastened before putting into service. Do not open display cover until 30 minutes after disconnecting power to the equipment allowing internal capacitors to discharge, or do not open display cover unless area is known to be safe.

For an ambient temperature exceeding 70 °C, heat resistant cables and cable glands suitable for at least 90°C shall be used.

The enclosure must be connected to the potential matching line.  
When the process temperature range exceeds the service temperature range it shall be verified by on-site temperature measurements, taking the worst case conditions into account, that the service temperature does not exceed the range of the module.

For group III (dust), electrostatic charging of the paint layer shall be avoided.  
No modification to the enclosure is allowed by the customer except as mentioned in the manual or installation drawing.



**Terminal: 3,4,5,6**  
Sensor: RTD or TC

**Terminal: 1,2**  
Umax: 35 VDC

**The entity concept**

The Transmitter must be installed according to National Electrical Code (ANSI-NFPA 70) and shall be installed with the enclosure, mounting, and spacing segregation requirement of the ultimate application.  
Equipment that is FM-approved for intrinsic safety may be connected to barriers based on the ENTITY CONCEPT. This concept permits interconnection of approved transmitters, meters and other devices in combinations which have not been specifically examined by FM, provided that the agency's criteria are met. The combination is then intrinsically safe, if the entity concept is accepted by the authority having jurisdiction over the installation.

The entity concept criteria are as follows:  
The intrinsically safe devices, other than barriers, must not be a source of power.  
The maximum voltage U<sub>i</sub>(V<sub>max</sub>) and current I<sub>o</sub>(I<sub>max</sub>), and maximum power P<sub>i</sub>(P<sub>max</sub>), which the device can receive and remain intrinsically safe, must be equal to or greater than the voltage (U<sub>o</sub> or V<sub>o</sub>, or V<sub>i</sub>) and current (I<sub>o</sub> or I<sub>i</sub>) and the power P<sub>o</sub> which can be delivered by the barrier.

The sum of the maximum unprotected capacitance (C<sub>o</sub>) for each intrinsically device and the interconnecting wiring must be less than the capacitance (C<sub>i</sub>) which can be safely connected to the barrier.  
The sum of the maximum unprotected inductance (L<sub>o</sub>) for each intrinsically device and the interconnecting wiring must be less than the inductance (L<sub>i</sub>) which can be safely connected to the barrier.

The entity parameters U<sub>o</sub>/V<sub>o</sub> or V<sub>i</sub> and I<sub>o</sub>/I<sub>i</sub> or I<sub>o</sub> or I<sub>i</sub>, and C<sub>o</sub> and L<sub>o</sub> for barriers are provided by the barrier manufacturer.  
For Class II and Class III installations where rigid conduit is not used, seal cable entries against dust and fibres using a NRTL listed cable gland fitting.



**Terminal: 3,4,5,6**  
Uo: 9.6 VDC  
Io: 28 mA  
Po: 67 mW  
Li: 35 mH  
Ci: 3.5 µF

UM < 250V  
Voc or Uo < Vmax or U<sub>i</sub>  
Isc or I<sub>o</sub> < I<sub>max</sub> or I<sub>i</sub>  
Po < P<sub>i</sub>  
Ca or Co > Ci + Ccable  
La or Lo > Li + Lcable

**Ex nA, ic installation:**

Certificate IECEX DEK 15.0039 X  
Marking Ex nA IIC T6, T4 Gc  
Ex ic IIC T6, T4 Gc  
Ex ic IIC T100°C Dc

Standards: IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-15:2010

**Type of protection Ex nA**  
O-ring Sealing - Silicone  
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C T4 (7501A)  
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C T4 (7501B)  
T6: -40 ≤ Ta ≤ 60°C T6

**Type of protection Ex ic**  
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501A)  
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501B)  
T6: -40 ≤ Ta ≤ 60°C T6

O-ring Sealing - FKM  
T4: -20 ≤ Ta ≤ 85°C (7501A)  
T4: -20 ≤ Ta ≤ 85°C (7501B)  
T6: -20 ≤ Ta ≤ 60°C



**Sensor Terminal: 3,4,5,6**  
Uo: 9.6 VDC  
Io: 28 mA  
Po: 67 mW  
Li: 45 mH  
Ci: 28 µF

**Supply Terminal: 1,2**  
Uo: 35 VDC  
Li: 0 µH  
Ci: 2 nF

**Supply Terminal: 1,2**  
Ex nA  
Umax: 35 VDC

Revision date: 2015-09-16 Version Revision: V2R0 Page: 3/6

**Ex d, tb installation:**

The transmitter is intended, either to be connected via a cable, or to be mounted directly onto a temperature sensing probe.  
Only IECEX equipment certified sensors, suitable for the application and correctly installed, may be mounted directly onto the Transmitter without additional certification of the combination.

If the transmitter is physically connected to a possible source of heating or cooling, e.g. by mounting to a process pipe or a temperature sensor, the temperature at the point of connection shall be within the ambient temperature range as given in the certificate. The sensor shall be suitable for use as any device on an Ex d enclosure and shall not add volume to the 7501 enclosure. The thread of the sensor must be in compliance with IEC60079-1/IEC60079-31

Unused cable entries must be sealed by the blanking elements 8550-xxx and 8551-xxx supplied with the 7501 or other Ex d and/or Ex tb certified blanking elements suitable for the application.

Only Ex d and/or Ex tb certified cable and cable glands shall be used that are suitable for the application and correctly installed.

Protection degree of IP 54 according to IEC 60529 is achieved if Ex d certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed.

Protection degree of IP 68 according to IEC 60529 is only achieved if Ex d certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed with sealing washers or Locite sealant added to the threads of the sensor, blanking elements and cable glands.

The display cover must be screwed all the way in and the safety catch must be fastened before putting into service. Do not open display cover until 30 minutes after disconnecting power to the equipment allowing internal capacitors to discharge, or do not open display cover unless area is known to be safe.

For an ambient temperature exceeding 70 °C, heat resistant cables and cable glands suitable for at least 90°C shall be used.

The enclosure must be connected to the potential matching line.  
When the process temperature range exceeds the service temperature range it shall be verified by on-site temperature measurements, taking the worst case conditions into account, that the service temperature does not exceed the range of the module.

For group III (dust), electrostatic charging of the paint layer shall be avoided.  
No modification to the enclosure is allowed by the customer except as mentioned in the manual or installation drawing.



**Terminal: 3,4,5,6**  
Sensor: RTD or TC


**Terminal: 1,2**  
Umax: 35 VDC

**Non Incendive installation:**

**Hazardous classified Location**  
Class I, II, III, Division 2, Groups, ABCDFG  
Class I, Zone 2, IIC

**Non classified Location**

T4: -20/40 ≤ Ta ≤ 85°C  
T4: -20/40 ≤ Ta ≤ 85°C

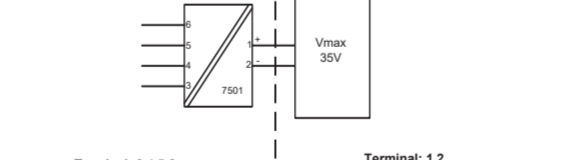

**Terminal: 3,4,5,6**  
Sensor: RTD or TC

**Terminal: 1,2**  
Vmax: 35V

**O-ring Sealings**  
Silicone rubber: -40°C Ta ≤ +85°C  
FKM rubber: -20°C Ta ≤ +85°C

Protection: Indoor and Outdoor TYPE 4X or IP68


Revision date: 2016-08-03 Version Revision: V2R0 Page: 3/5

**Explosion proof / Dust ignition proof installation**

**Hazardous area**  
Class I, II, III Division 1, Groups ABCDEFG  
Class I Zone 1, ExAEx d IIC T6

**Non Hazardous Area**

T6: -20/40 ≤ Ta ≤ 70°C  
T5, T4: -20/40 ≤ Ta ≤ 85°C

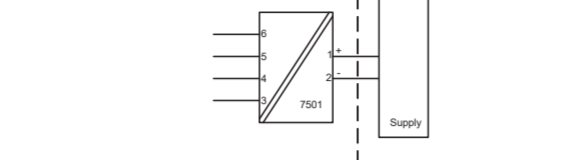

**Terminal: 3,4,5,6**  
Sensor: RTD or TC

**Terminal: 1,2**  
Umax: 35 VDC

**O-ring Sealings**  
Silicone rubber: -40°C Ta ≤ +85°C  
FKM rubber: -20°C Ta ≤ +85°C

Protection: Indoor and Outdoor Type 4X or IP68

Revision date: 2016-08-03 Version Revision: V2R0 Page: 4/5

**Instalação Ex ia**

O circuito do sensor não é intrinsecamente galvanicamente isolado do circuito de saída de alimentação. Contudo, a isolamento galvanico entre os circuitos é capaz de resistir a teste de tensão de 500V<sub>ac</sub> durante 1 minuto.

O equipamento deve ser conectado à linha potencial correspondente.

Se o transmissor estiver fisicamente conectado a uma possível fonte de calor ou resfriamento, por exemplo, através da montagem de um tubo de processo ou sensor de temperatura, a temperatura no ponto de conexão deve estar entre a faixa de temperatura ambiente determinada no certificado ou neste manual.

As entradas dos cabos e elementos de supressão devem ser usadas adequadamente para aplicação INMETRO, aprovada e instalada corretamente.

Para instalação 7501A em zona 0 / EPL Ga, se aplicam as seguintes instruções: O transmissor deve ser instalado de modo que, mesmo em um evento raro de incidente, fontes de ignição devido a impactos e fricção, sejam evitadas.

O grau de proteção do IP 54 de acordo com a ABNT NBR IEC 60529 é alcançado se o certificado prensa-cabos ou dispositivos de entrada de condutos são usados e adequados para a aplicação e instalados corretamente.

O grau de proteção do IP 68 de acordo com a ABNT NBR IEC 60529 é apenas alcançado se o certificado prensa-cabos ou dispositivos de entrada de condutos são usados e adequados para a aplicação e instalados corretamente com selos de vedação ou selante Locite adicionados para as linhas do sensor, elementos de supressão e prensa-cabos.

Para o grupo III (poeira), deve ser evitada a carga eletrostática da camada de tinta.



**Terminal do sensor: 3,4,5,6**  
Ex ia IIC T6, T4 Gc  
Uo: 9.6 VDC  
Io: 28 mA  
Po: 67 mW  
Li: 45 mH  
Ci: 28 µF

**Terminal de alimentação: 1,2**  
Ex ia IIC T6, T4 Gc  
Uo: 35 VDC  
Li: 0 µH  
Ci: 2 nF

**Instalação Ex tb, Ex d:**


Marca Ex d IIC T6, T4 Gb  
Ex tb IIC T100°C Db

Normas ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2007, ABNT NBR IEC 60079-31:2014

**Ex d**  
T4 T5: -40 ≤ Ta ≤ 85°C (7501A)  
T4 T5: -40 ≤ Ta ≤ 85°C (7501B)  
T6: -40 ≤ Ta ≤ 70°C

**Ex tb**  
Anel de vedação O: Silicone  
-40 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501A)  
-40 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501B)  
-40 ≤ Ta ≤ 70°C T100°C

Anel de vedação O: FKM  
-20 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501A)  
-20 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501B)  
-20 ≤ Ta ≤ 70°C T100°C

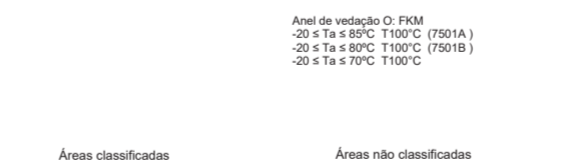

**Áreas classificadas**  
Zona 1, 2, 21, 22

**Áreas não classificadas**

**Terminal: 3,4,5,6**  
Sensor: RTD ou TC

**Terminal: 1,2**  
Alimentação: 35 VDC

**Explosion proof / Dust ignition proof installation**

The enclosure must be installed such, that even in the event of rare incidents, ignition sources due to impact and friction, sparks are excluded.  
Unused cable entries must be sealed by approved sealing plugs.  
Certified cable and cable glands shall be used that are suitable for the application and correctly installed or the cables must be run in conduit.


For an ambient temperature exceeding 70 °C, heat resistant cables and cable glands suitable for at least 90°C shall be used.  
For process temperatures above 85°C or below -20/-40°C installer must verify by measurements that the service temperature of the 7501 module is held within this range taking worst conditions into account.

The display cover must be screwed all the way in and the safety catch must be fastened before operation.  
Protection degree of IP 68 or TYPE EX is only achieved if certified cable glands or conduit entry devices are used that are suitable for the application and correctly installed with sealing washers or Locite sealant is added to the threads of the sensor, blanking elements and cable glands.

The enclosure must be connected to the potential matching line.  
Do not open display cover unless area is known to be safe.

All openings for conduit and sensor connection must be in NPT threads.  
For Class I Group A installation, conduit seal is required within 18 inches of the enclosure.  
For Class I Zone 1 installation, conduit seal is required within 18 inches of the enclosure.

**Attention:**  
Ne pas ouvrir le couvercle de l'afficheur tant que la zone n'est pas réputée non explosible.  
Pour une mise en oeuvre au Canada, les préconisations ci-dessous doivent être observées :  
Toutes les ouvertures d'entrée process et connexion de capteur doivent être munies de filetage NPT.  
Pour une mise en oeuvre en Classe I, Groupe A, des joints d'étanchéité doivent être mis en place à moins de 18 pouces du boîtier.  
Pour une mise en oeuvre en Classe I, Zone 1, des joints d'étanchéité doivent être mis en place à moins de 18 pouces du boîtier.

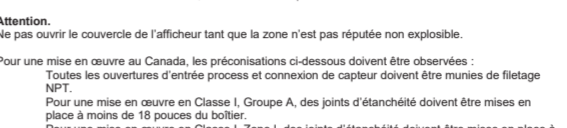

**Terminal do sensor: 3,4,5,6**  
Uo: 9.6 VDC  
Io: 28 mA  
Po: 67 mW  
Li: 35 mH  
Ci: 3.5 µF

**Terminal de alimentação: 1,2**  
Uo: 30 VDC  
Io: 120 mA  
Po: 0.84 W  
Li: 0 µH  
Ci: 2 nF

**7501 Desenho de Instalação INMETRO**


Para instalação segura do 7501 o seguinte deve ser observado. O módulo deve ser instalado apenas por pessoas qualificadas as quais estão familiarizadas com as normas nacionais e internacionais, diretrizes e padrões (ABNT NBR IEC60079-14) que se aplicam a esta área.

**Instalação Segura do Ex ia installation:**

Certificado DEKRA 15.0014X  
Marca Ex ia IIC T6, T4 Gc  
Ex ia IIC T100°C Da  
Ex ia I Ma (peças para Tipo 7501B...2.)

Normas: ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-11:2013, ABNT NBR IEC 60079-26:2008

**Áreas classificadas**  
Zona 0, 1, 2, 20, 21, 22, Minas  
**Áreas não classificadas**  
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501A)  
T4: -40 ≤ Ta ≤ 85°C T100°C (7501B)  
T5: -40 ≤ Ta ≤ 60°C T100°C  
T6: -40 ≤ Ta ≤ 45°C T100°C

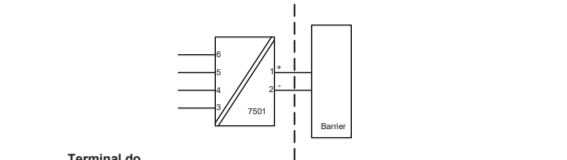

**Terminal do sensor: 3,4,5,6**